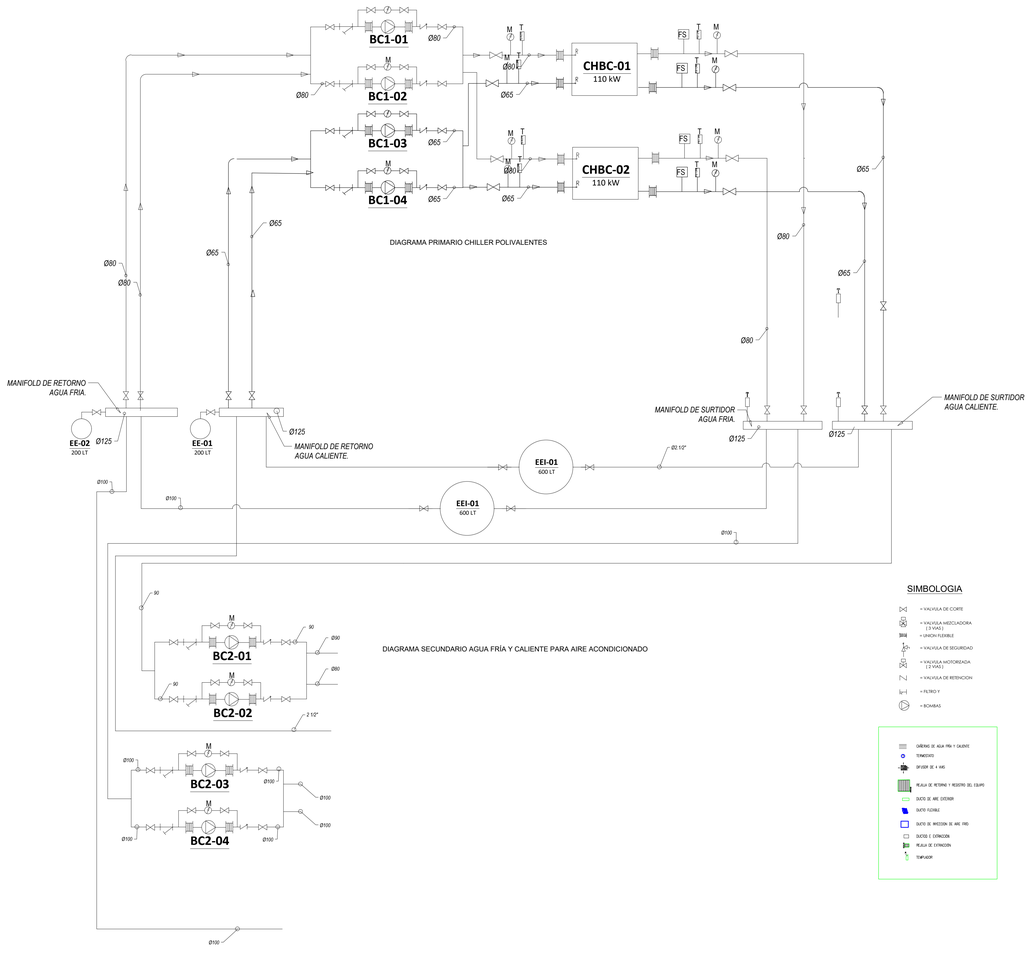

DIAGRAMA PRIMARIO CHILLER POLIVALENTES

DIAGRAMA SECUNDARIO AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO

SIMBOLOGIA

- = VALVULA DE CORTE
- = VALVULA MEZCLADORA (3 VIAS)
- = UNION FLEXIBLE
- = VALVULA DE SEGURIDAD
- = VALVULA MOTORIZADA (2 VIAS)
- = VALVULA DE RETENCION
- = FILTRO Y
- = BOMBAS

- CAÑERIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE
- TERMOPOZO
- DIFUSOR DE 4 vías
- PLACA DE RETORNO Y REGISTRO DEL EQUIPO
- DUCTO DE AIRE EXTERIOR
- DUCTO FLEXIBLE
- DUCTO DE IMPULSION DE AIRE FRIO
- DUCTOS C EXPANCION
- PLACA DE EXPANCION
- TERMOSTATO

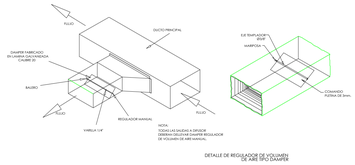

DETALLE DE REGULADOR DE VOLUMEN DE AIRE TIPO DAMPER





DETALLE MONTAJE DE EQUIPO VIN Y VEX





DETALLE TIPO PARA SOPORTE DE FANCOIL S/E